150002281904 (2015)建材质监认字(17)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号：CJS2019GD0001

样品名称：PVC-U螺旋排水管（6螺棱）
Sample Name

委托单位：京华塑业有限公司
Applicant

受检单位：京华塑业有限公司
Inspected Entity

生产单位：京华塑业有限公司
Manufacturer

检验类别：委托抽检
Test Type

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Enclosure Material and Pipeline Production Quality Supervision and Test Center

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告（TEST REPORT）

报告编号№:CJS2019GD0001

委托单位 Applicant	京华塑业有限公司	检验类别 Type Test	委托抽检
受检单位 Inspected Entity	京华塑业有限公司	样品数量 SampleQuantity	6米
样品名称 Sample Name	PVC-U螺旋排水管（6螺棱）	样品状态 Sample State	完好
规格/型号 Type/Specification	DN110×3.2 LZ	样品等级 Grade	—
生产单位 Manufacturer	京华塑业有限公司	抽样日期 Sampling Date	2019年01月24日
生产日期/批号 Production Date/Lot №	2019.01.06	来样日期 Accept State	2019年01月24日
商标 Trade Mark	京华	抽样基数 Base Number	4000米
抽样人 Sampling Personnel	陈海巍 程国强	抽样地点 Sampling Site	公司库房
检验依据 Ref Documents	Q/JH 02-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)内螺旋管材》		
检验项目 Test item	外观，尺寸，密度，维卡软化温度，拉伸屈服强度，纵向回缩率，落锤冲击试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品依据Q/JH 02-2018和标准检验，所检项目符合标准要求。 签发日期：2019年02月22日 Issued by(Stamp)		
附注 Remarks	1.本检验结果仅对该批次负责； 2.抽样单位：文安县质量技术监督局。		

批 准: 李延军 审 核: 周峰 主 检: 谢洋祥
Approved by: Inspected by: Tested by:

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告（TEST REPORT）

报告编号№：CJS2019GD0001

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项判定
1	外观		管材内外表面不应有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直。螺棱应完整、光滑，无断棱、无变形等缺陷。螺棱旋转方向应为逆时针方向。	管材内外表面无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端切割平整并与轴线垂直。螺棱完整、光滑，无断棱、无变形等缺陷。螺棱旋转方向为逆时针方向。	符合
2	尺寸	平均外径，mm	110.0～110.3	110.2～110.3	符合
		结构壁厚，mm	3.2～3.8	3.2～3.4	符合
		螺棱数量，条	≥6	6	符合
		螺棱高度，mm	≥1.5	1.6	符合
3	密度，kg/m³		1400～2000	1871	符合
4	落锤冲击试验		9/10通过	10/10通过	符合
5	拉伸屈服强度，MPa		≥18	18	符合
6	纵向回缩率，%		≤5	4	符合
7	维卡软化温度，℃		≥79	85	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路17号；
联系电话：4000330789、010-60350462-8053。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********

注意事项
NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

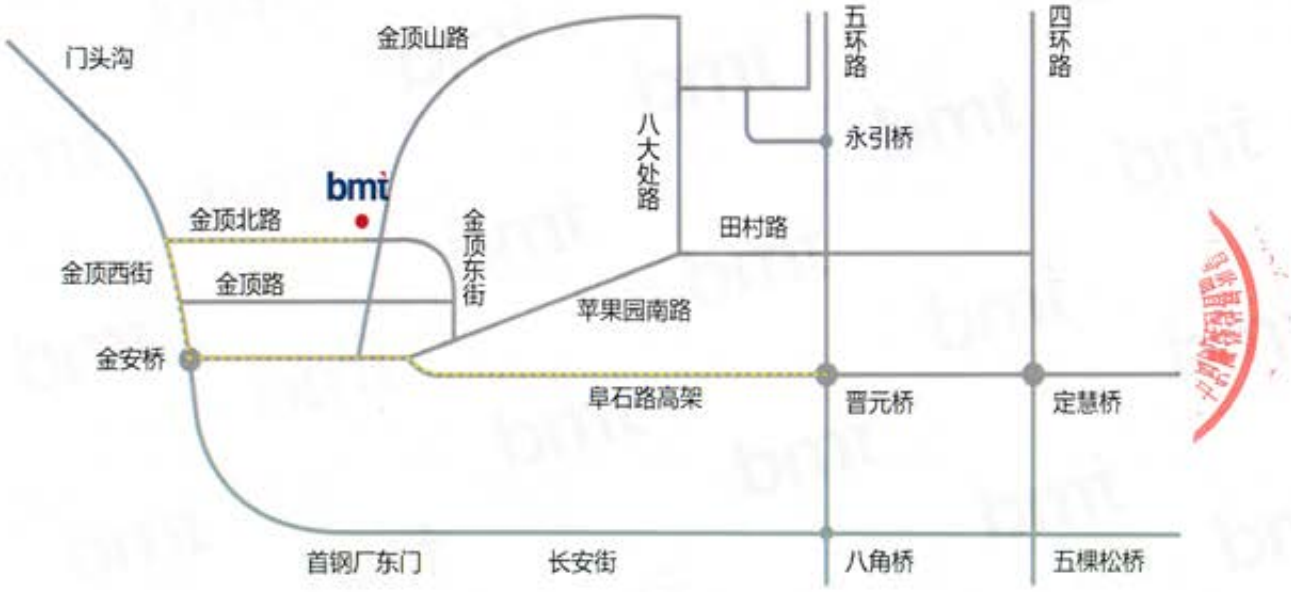

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。

地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add:No.69 JinDing North Road ,Shijingshan District,Beijing,China 100041

网址(Web)：www.bmtbj.cn

电话(Tel):010-88724984 88749821

传真(Fax):010-88715189

客服热线：400-0330-789